



Province de

Légioconsult



Gestes simples pour limiter le développement de légionelles dans les installations

Gestion des réseaux d'eaux sanitaires





INTRODUCTION

Prévention = gestes simples + surveillance régulière

POINTS ESSENTIELS DE LA SURVEILLANCE

GESTION DES TEMPÉRATURES

- Actions : relevés réguliers, corrections en cas d'écart, boucle d'eau chaude
- Phase de latence : < à 20°C
- Phase de croissance : 20-55°C (optimum 37°C)
- Phase de létalité : > 55°C (+ rapide > 65 °C)

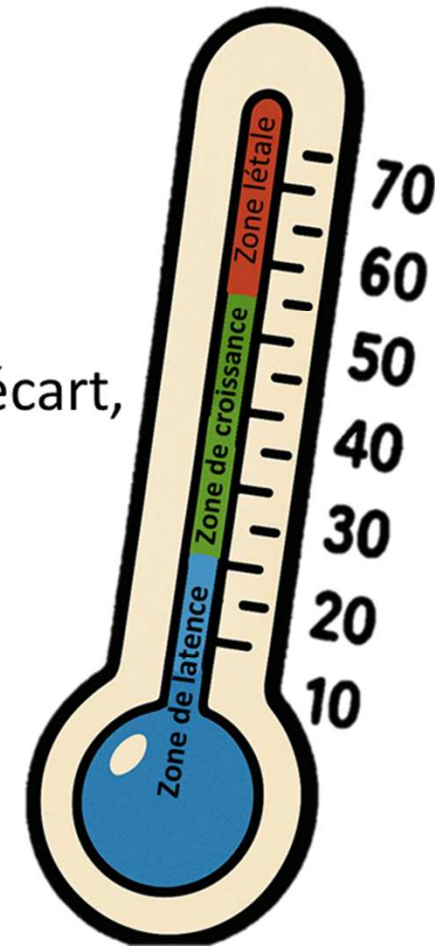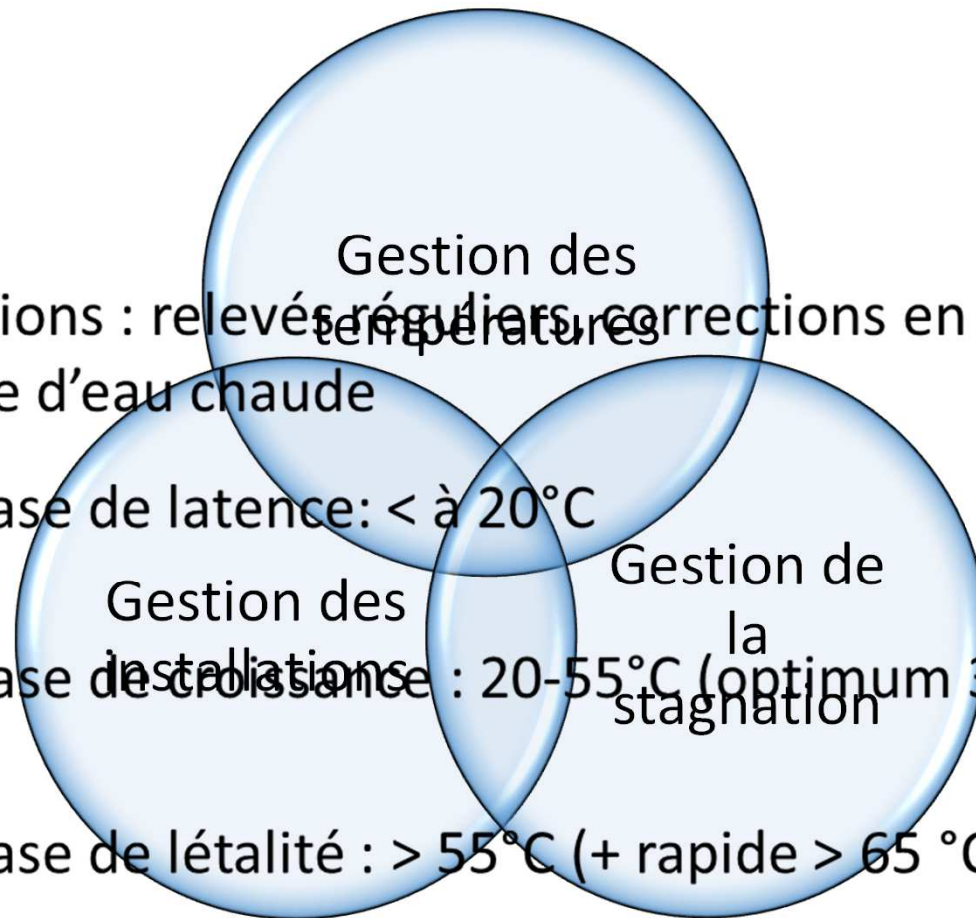



Gestion des
températures

GESTION DES TEMPÉRATURES

Réalisation de relevés de températures et enregistrement

EFS trop chaude


ECS trop froide

GESTION DE LA STAGNATION

Prévention = gestes simples + surveillance régulière



Points essentiels de la surveillance

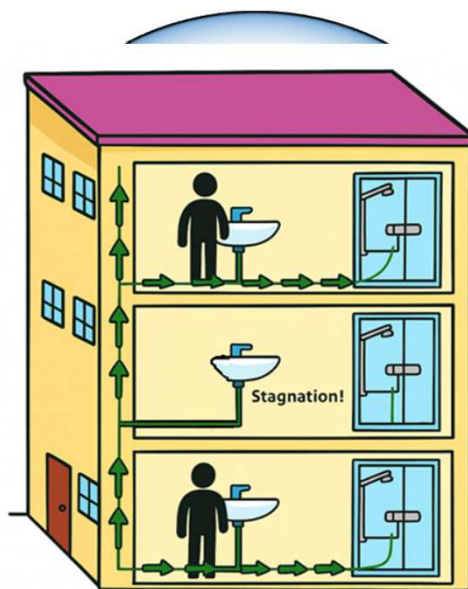

Gestion des
installations

Gestion de la
température



Bras morts « temporaire »

Points non utilisés ≥ 7 jours
→ purges hebdomadaires


Bras morts « définitif »

→ supprimer / rationaliser
le réseau

Points essentiels de la surveillance




Prévention = gestes simples + surveillance régulière

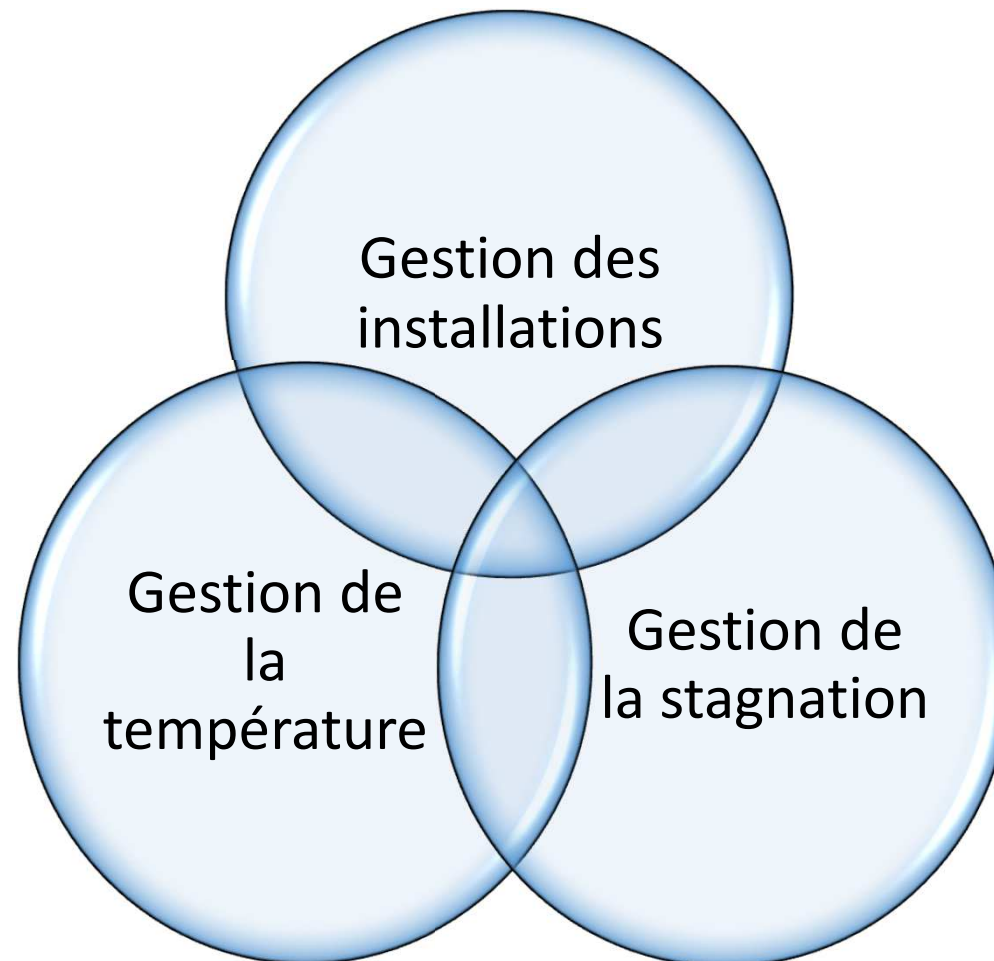




Entretien régulier des équipements tels que les systèmes de production d'eau chaude, les circulateurs ou encore les mitigeurs, clapets anti-retour, etc...

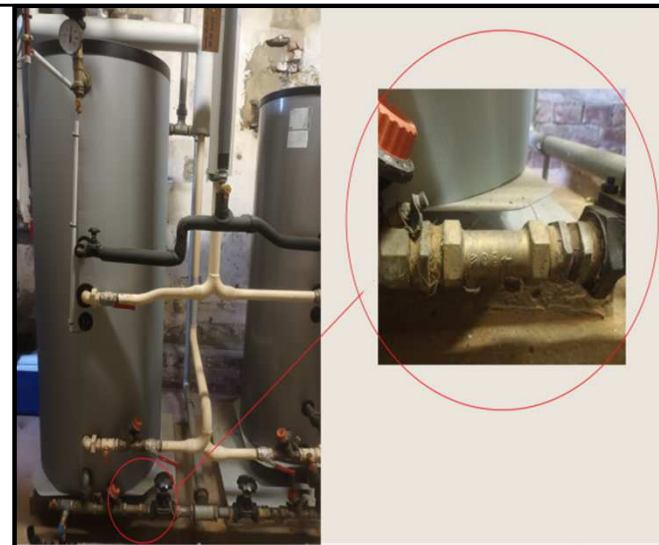


Gestion des
installations

**Remplacement des conduites corrodées,
développement d'un biofilm**

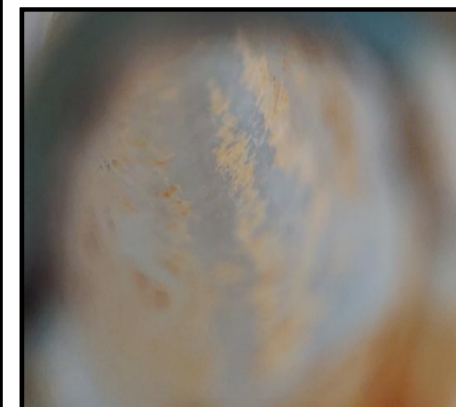




Suivi et maintenance des traitements complémentaires (adoucisseurs, chloration, UV, etc...)

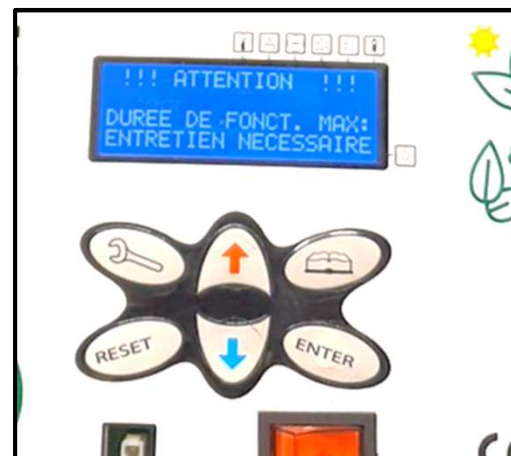

Gestion des installations


Enregistrement des actions

CONTRÔLE DE L'INSTALLATION SANITAIRE	
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES	
Etablissement	MRS - HA
Adresse	
Nom et prénom de la personne qui effectue le contrôle	Misson
Date et heure du contrôle	08/10/15 14h05
Nom et prénom de la personne qui effectue les actions	KARDINOS
Observation, description	Description des actions mises en place
Installation de l'adoucisseur	memoriser conformer 12°F
Signature du responsable pour contrôle:	
	

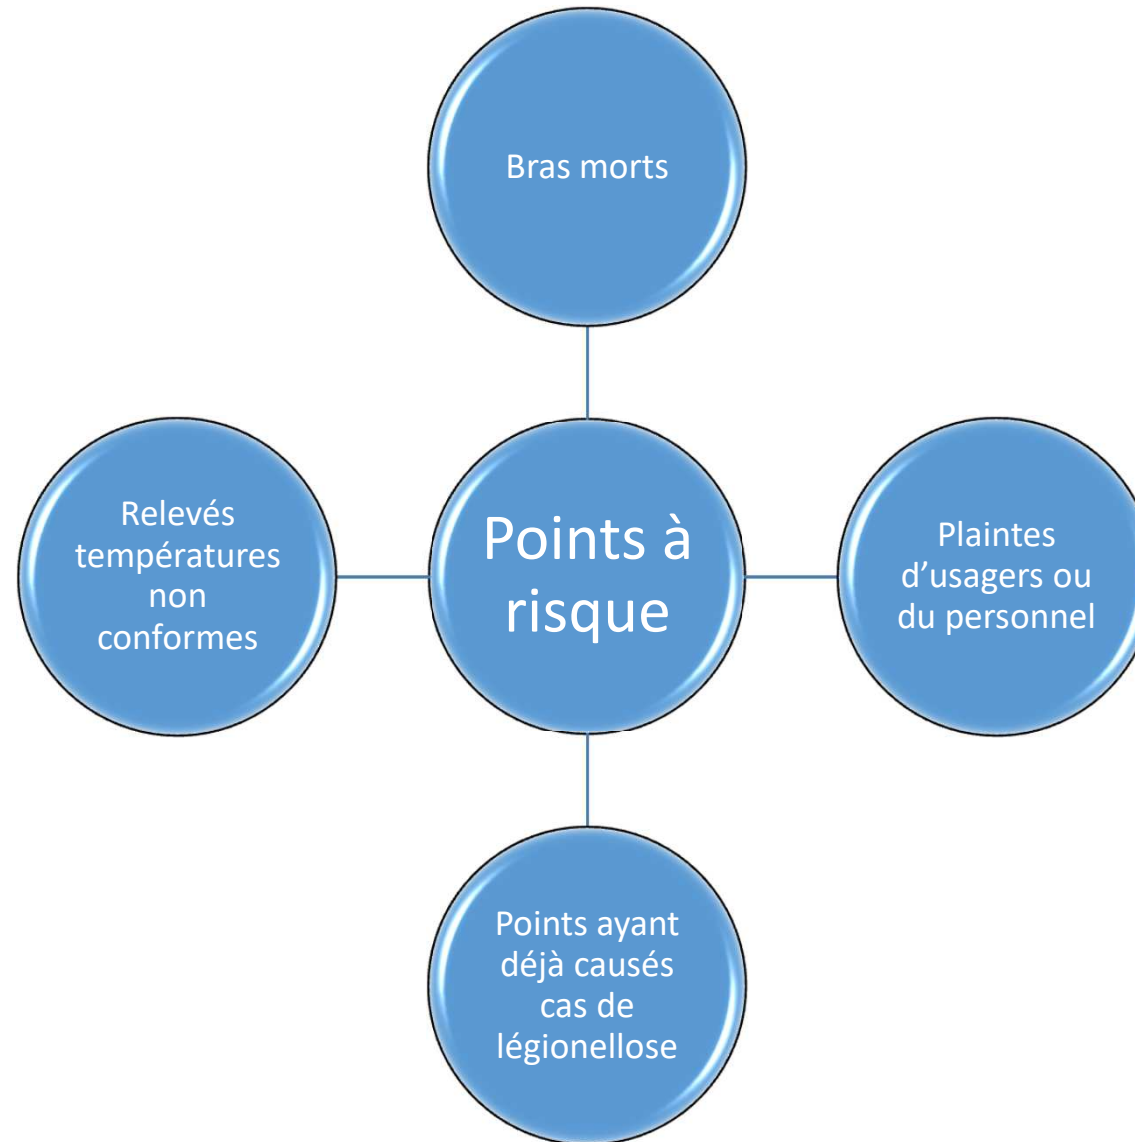



TRAÇABILITÉ ET SUIVI DE L'INSTALLATION

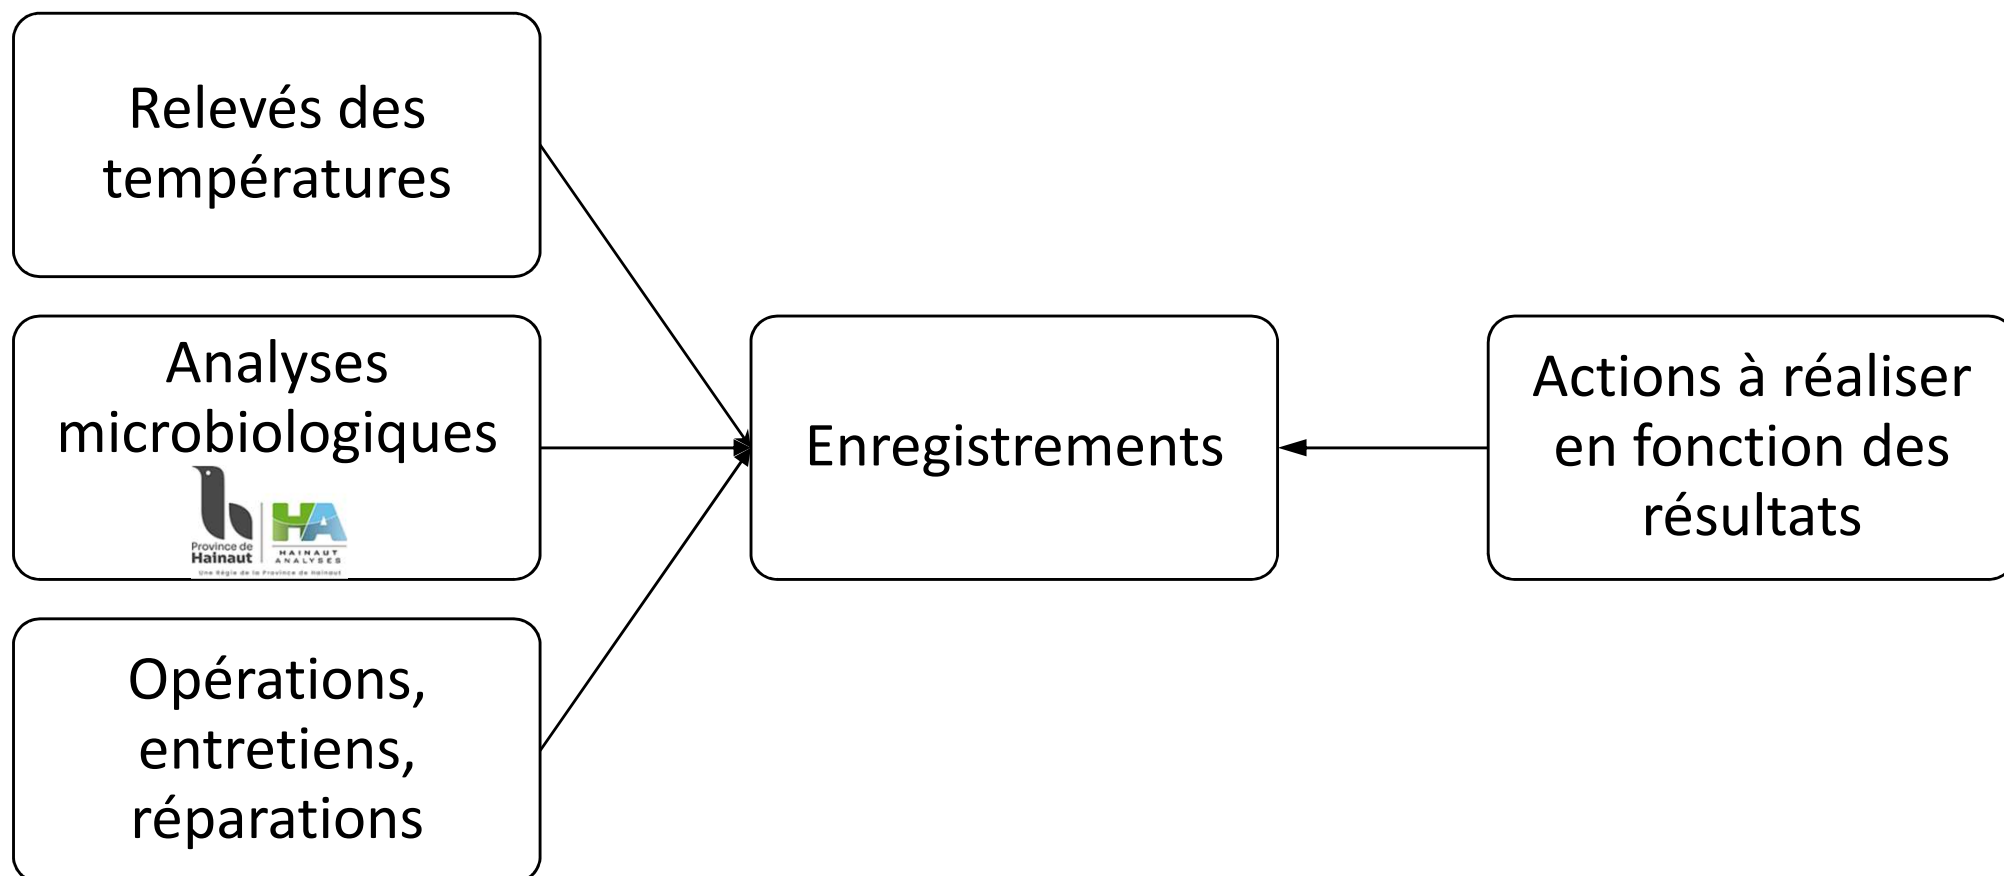

PLAN DE GESTION



PLAN DE GESTION
«MRS - HA»

Date de création : 07/10/20 N° de dossier : 1-MRS-HA
Nom de l'institution : MRS-HA
Adresse : Blvd 55
Ville : Mons CP : 7000






- Données d'identification
- Analyse de risque
- Schémas, points critiques et résultats
- Procédure de gestion du risque de prolifération de la *Legionella*
- Surveillance analytique et seuils d'intervention
- Plan d'intervention




CONCLUSION

Prévention : surveillance et utilisation régulière, bon état des installations, températures, traçabilité et analyses microbiologiques

CHECKLIST

-  **CONTRÔLE VISUEL**
-  **MESURE DES TEMPÉRATURES**
-  **ENTRETIENS ÉQUIPEMENTS**
-  **ANALYSES MICROBIOLOGIQUES**
-  **ENREGISTREMENT DES ACTIONS**

Légioconsult

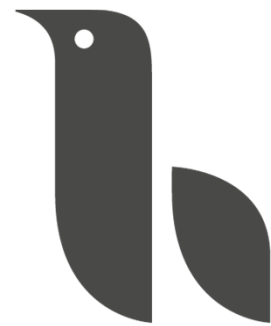

Province de
Hainaut

**Chaque jour
avec VOUS !**

